

福建汀州（龙西）500kV 输变电工程

环境影响评价

公众参与说明

国网福建省电力有限公司建设分公司

2023 年 10 月

目 录

1 编制依据.....	2
2 概述.....	2
3 首次环境影响评价信息公开情况.....	4
4 征求意见稿公示情况.....	7
5 其他公众参与情况.....	20
6 公众意见处理情况.....	21
7 报批前公开情况.....	22
8 其他.....	23
9 诚信承诺.....	24
10 附件.....	25

1 编制依据

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订），2015年1月1日起施行。

(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修正），2019年1月11日起施行。

(3) 《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，2017年10月1日起施行。

(4) 《环境影响评价公众参与办法》生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行。

(5) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）。

2 概述

本项目公众参与实施主体为国网福建省电力有限公司建设分公司（建设单位），征求意见对象主要为项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。建设单位于 2022 年 7 月 21 日委托南京普环电力科技有限公司开展福建汀州（龙西）500kV 输变电工程的环境影响评价工作，建设单位于 2022 年 7 月 26 日在国网福建省电力有限公司网站（<http://www.fj.sgcc.com.cn/>）上对本项目环境影响评价信息进行了第一次环评信息公示。

按照《环境影响评价公众参与办法》（部令第 4 号）要求，本项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位于 2023 年 8 月 8 日~2022 年 8 月 23 日在国网福建省电力有限公司网站（<http://www.fj.sgcc.com.cn/>）上进行了第二次环境信息公示，于 2023 年 8 月 9 日、8 月 10 日在《海峡都市报》进行了两次报纸第二次环境信息公示，于 2023 年 8 月 9 日~11 日在项目所在地进行了现场张贴第二次环境信息公告，充分征求项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织关于本项目环境保护方面的意见。在公示期间，建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本期建设项目和环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件。

本项目环境影响评价信息公众参与实施过程见表 2.1 所示。在公示期间，建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本项目建设 and 环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件。

表2.1 环境信息公众参与过程一览表

序号	环境影响评价信息公示阶段	公示时间	公示载体
1	第一次信息公示	2022年7月26日-2022年8月10日	国网福建省电力有限公司网站 (http://www.fj.sgcc.com.cn/)
2	第二次信息公示	2023年8月8日~2023年8月23日	国网福建省电力有限公司网站 (http://www.fj.sgcc.com.cn/)
		2023年8月9日、2023年8月10日	海峡都市报8月9日及8月10日版
		2023年8月9日~11日	现场张贴
3	报批前公开	/	国网福建省电力有限公司网站 (http://www.fj.sgcc.com.cn/)

3 首次环境影响评价信息公开情况

3.1 公开内容及日期

国网福建省电力有限公司建设分公司（建设单位）于2022年7月21日委托南京普环电力科技有限公司开展《福建汀州（龙西）500kV输变电工程环境影响报告书》编制工作，建设单位于2022年7月26日在国网福建省电力有限公司网站（<http://www.fj.sgcc.com.cn/>）上对本项目的环境影响评价信息进行了首次公告，公告内容见表3.1所示。公告内容及公开日期符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关规定要求。

网络公示时间为2022年7月26日起的环境影响报告书征求意见稿编制全过程。

公示网址为：国网福建省电力有限公司网站（<http://www.fj.sgcc.com.cn/>）

公示情况见图3.1所示。

表3.1 福建汀州（龙西）500kV输变电工程首次信息公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等文件的要求，为使社会公众了解、参与项目的环境影响评价工作，现征求与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，将有关事项公告如下：

一、建设项目名称及概要

1. 项目名称：福建龙岩汀州（龙西）500kV 输变电工程

2. 项目选址、选线：福建省龙岩市、三明市境内

3. 建设内容：

①汀州（龙西）500kV 变电站新建工程：本期新建 1×750MVA 主变，500kV 出线间隔 2 回（桃源、卓然各 1 回），220kV 出线间隔 5 回，本期新建主变低压侧装设 1×60Mvar 并联电容器和 2×60Mvar 并联电抗器。

②桃源 500kV 变电站间隔扩建工程：本期扩建 500kV 出线间隔 1 个，至汀州 500kV 变电站，在主变低压侧新增 1×60Mvar 并联电抗器。

③卓然 500kV 变电站间隔扩建工程：本期扩建 500kV 出线间隔 1 个，将现有桃源出线调整至扩建间隔，出线侧高压并联电抗器随同搬迁，本期新建汀州 I 出线接入原桃源出线间隔。

④卓然～汀州 500kV 线路工程：新建 500kV 线路长约 64.7km（含利用原卓三线 0.25km），其中单回路架设 61.7km，同塔双回路架设 2×1.5km，导线截面采用 4×500mm²。

⑤桃源～汀州 500kV 线路工程：新建 500kV 线路长约 139.3km，其中单回路架设 134.7km，同塔双回路架设 2×2.3km，导线截面采用 4×500mm²。

二、建设单位联系方式

国网福建省电力有限公司建设分公司；地址：福建省福州市晋安区沁园支路 9 号；联系人：叶工；电话：0951-86125187；邮编：350011；Email：764552284@qq.com。

三、评价机构联系方式

南京普环电力科技有限公司；地址：南京市浦口高新区文景路 61 号创芯汇 1 栋 407；
联系人：李工；电话：025-58316672；邮编：210031；Email：754052069@qq.com。

1. 公众意见表网络链接

公众意见表的网络链接：

https://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

2. 提交公众意见表方式和途径

即日起，公众可通过信函、传真或电子邮件的方式实名、书面向建设单位反馈关于该项目的有关环保意见。

国网福建省电力有限公司建设分公司

2022 年 7 月 26 日

7/26/2022072608213067774958_1.html

The screenshot shows the website of State Grid Fujian Province. The main banner reads "建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业". The page title is "福建龙岩汀州（龙西）500kV输变电工程环境影响评价首次信息公示". The announcement text is as follows:

福建龙岩汀州（龙西）500kV输变电工程环境影响评价首次信息公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等文件的要求，为使社会公众了解、参与项目的环境影响评价工作，现征求与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，将有关事项公告如下：

一、建设项目名称及概要

1. 项目名称：福建龙岩汀州（龙西）500kV输变电工程
2. 项目选址、选线：福建省龙岩市、三明市境内
3. 建设内容：
 - ①汀州（龙西）500kV变电站新建工程：本期新建1×750MVA主变，500kV出线间隔2回（桃源、卓然各1回），220kV出线间隔5回，本期新建主要低压侧装设1×60Mvar并联电容器和2×60Mvar并联电抗器。
 - ②桃源500kV变电站间隔扩建工程：本期扩建500kV出线间隔1个，至汀州500kV变电站，在主变低压侧新增1×60Mvar并联电抗器。
 - ③卓然500kV变电站间隔扩建工程：本期扩建500kV出线间隔1个，将现有桃源出线调整至扩建间隔，出线侧高压并联电抗器随同搬迁，本期新建汀州出线接入原桃源出线间隔。
 - ④卓然~汀州500kV线路工程：新建500kV线路长约64.7km（含利用原卓三线0.25km），其中单回路架设61.7km，同塔双回路架设2×1.5km，导线截面采用4×500mm²。
 - ⑤桃源~汀州500kV线路工程：新建500kV线路长约139.3km，其中单回路架设134.7km，同塔双回路架设2×2.3km，导线截面采用4×500mm²。

二、建设单位联系方式

国网福建省电力有限公司建设分公司；地址：福建省福州市晋安区沁园支路9号；联系人：叶工；电话：0951-86125187；邮编：350011；Email：yelinwolf@163.com。

三、评价机构联系方式

图 3.1 福建汀州（龙西）500kV 输变电工程首次信息公示

3.2 公开方式

此次公示选择国网福建省电力有限公司网站（<http://www.fj.sgcc.com.cn/>）上公示了本项目建设规模简况及环境评价信息，该网站为官方对外公开网站，符合《环境影响评价公众参与办法》中“通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站”公开信息的要求。

3.3 公众意见情况

在公示期间，建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本期工程建设和环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件。

4 征求意见稿公示情况

4.1 公示内容及日期

在环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位于 2023 年 8 月 8 日~2023 年 8 月 23 日在国网福建省电力有限公司网站 (<http://www.fj.sgcc.com.cn/>)、《海峡都市报》以及项目现场张贴的形式进行了本项目环境影响评价第二次信息公示。

公示内容包括：

- (1) 建设项目概况；
- (2) 环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；
- (3) 征求意见的公众范围；
- (4) 公众意见表的网络链接；
- (5) 公众提出意见的方式和途径；
- (6) 公众提出意见的起止时间。

公示内容见表4.1。公告内容及公开日期符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关规定要求。

表 4.1 福建汀州（龙西）500kV 输变电工程征求意见稿公示

依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等文件的要求，现将《福建龙岩汀州（龙西）500kV 输变电工程环境影响报告书征求意见稿》向社会进行公示：

一、建设项目概况

福建龙岩汀州（龙西）500kV 输变电工程包括 5 部分内容：

(1) 汀州（龙西）500kV 变电站新建工程：本期新建 1×750MVA 主变，500kV 出线间隔 2 回（桃源、卓然各 1 回），220kV 出线间隔 5 回，本期新建主变低压侧装设 1×60Mvar 并联电容器和 2×60Mvar 并联电抗器。

(2) 桃源 500kV 变电站间隔扩建工程：本期扩建 500kV 出线间隔 1 个，至汀州 500kV 变电站，在主变低压侧新增 1×60Mvar 并联电抗器。

(3) 卓然 500kV 变电站间隔扩建工程：本期扩建 500kV 出线间隔 1 个，将现有桃源出线调整至扩建间隔，出线侧高压并联电抗器随同搬迁，本期新建汀州

I 出线接入原桃源出线间隔。

(4) 卓然~汀州 500kV 线路工程：新建 500kV 线路长约 64.7km（含利用原卓三线 0.25km），其中单回路架设 61.7km，同塔双回路架设 2×1.5km，导线截面采用 4×500mm²。

(5) 桃源~汀州 500kV 线路工程：新建 500kV 线路长约 139.3km，其中单回路架设 134.7km，同塔双回路架设 2×2.3km，导线截面采用 4×500mm²。

二、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

网络链接：国网福建省电力公司 <http://www.fj.sgcc.com.cn>

查阅纸质报告书的方式和途径：国网福建省电力有限公司建设分公司档案管理部门申请查阅纸质报告书。

三、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。

四、公众意见表的网络链接

同环境影响报告书征求意见稿全文网络链接

五、公众提出意见的方式和途径

公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请在上述网络连接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位。

单位名称：国网福建省电力有限公司建设分公司；地址：福建省福州市晋安区沁园支路 9 号；联系人：叶工 0951-86125187；邮编：350011；；Email：754052069@qq.com。

六、公众提出意见的起止时间

本公告发布日期起十个工作日内。

国网福建省电力有限公司建设分公司

2023 年 8 月 8 日

4.2 公示方式

4.2.1 网络

建设单位于2023年8月8日~2023年8月23日在国网福建省电力有限公司网站（<http://www.fj.sgcc.com.cn/>）公布征求意见稿信息、征求意见稿全文链接以及公众意见表的网络链接，公开方式符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。网站公示情况见图4.1所示。



图 4.1 福建汀州（龙西）500kV 输变电工程征求意见稿公示

4.2.2 报纸

公示载体为《海峡都市报》，该报纸创刊于1997年，是福建日报社出版的报刊，是福建省第一张面向全省的综合性都市生活报，每日出版。公示信息发布于《海峡都市报》2023年8月9日版及2023年8月10日版。公开方式符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。登报情况见图4.2、图4.3所示。



车牌号	违法时间	违法地点	违法类型	处罚金额
闽A 12345	2023年8月8日 10:15	福州市鼓楼区	闯红灯	200元
闽A 67890	2023年8月8日 14:30	福州市台江区	超速	100元
闽A 11111	2023年8月8日 18:45	福州市晋安区	违停	50元
闽A 22222	2023年8月8日 09:00	福州市仓山区	逆行	150元
闽A 33333	2023年8月8日 12:15	福州市马尾区	压实线变道	100元
闽A 44444	2023年8月8日 16:30	福州市长乐区	未系安全带	50元
闽A 55555	2023年8月8日 20:45	福州市连江县	酒驾	2000元
闽A 66666	2023年8月8日 08:00	福州市闽侯县	无证驾驶	1000元
闽A 77777	2023年8月8日 11:15	福州市罗源县	闯红灯	200元
闽A 88888	2023年8月8日 15:30	福州市闽清县	超速	100元
闽A 99999	2023年8月8日 19:45	福州市永泰县	违停	50元

关于查扣机动车限期接受处理的通告

2023年8月18日至2023年9月18日期间,公安交警部门查获的... 逾期不接受处理的,将依法进行拍卖或报废处理。

关于查扣机动车限期接受处理的通告

2023年8月18日至2023年9月18日期间,公安交警部门查获的... 逾期不接受处理的,将依法进行拍卖或报废处理。

关于查扣机动车限期接受处理的通告

2023年8月18日至2023年9月18日期间,公安交警部门查获的... 逾期不接受处理的,将依法进行拍卖或报废处理。

关于道路交通违法暂扣车辆限期处理的通告

2023年8月18日至2023年9月18日期间,公安交警部门查获的... 逾期不接受处理的,将依法进行拍卖或报废处理。

白蚁专修 87601116

声明公告

福建省嘉腾新材料科技有限公司不慎遗失公章一枚,编码: 35100010037369, 现声明作废。

注销公告

福建省国家税务局干部培训中心依据《事业单位登记管理暂行条例》,经举办单位同意,拟向事业单位登记管理机关申请注销登记,现已成立清算组。请债权人自本公告刊登之日起向本单位清算组申报债权。

旧机动车拍卖公告

定于2023年8月23日上午10时至2023年8月23日17时止,在福州市鼓楼区... 有意竞买者,请与本公司联系看车、办理相关竞买登记手续。

拍卖公告

受委托,我定于2023年8月16日(星期三)上午10:00在... 有意竞买者,请于2023年8月15日16:00前将竞买保证金存入指定账户。

1. 因恶劣天气影响,部分路段实施交通管制... 2. 交警部门提醒,雨天行车注意安全,保持车距,减速慢行。

福建省公安厅交警总队 福建省高速公路集团有限公司 福州支队 福州管理分公司 2023年8月7日

福清市国有资产拍卖公告

受福清市国有资产管理中心委托,定于2023年8月24日(星期四)上午10时,在福清市行政服务中心... 有意竞买者,请于2023年8月23日下午17时前向本中心报名。

福清汀州(龙西)500kV输变电工程环境影响评价公告

为保护公众环境知情权、参与权、表达权和监督权,依据《环境影响评价公众参与办法》... 一、环境影响评价征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质文本的方式和途径。二、公众提出意见的方式和途径。三、公众提出意见的起止时间。

鸿雁大厦一至七层房产十年期租赁权拍卖公告

定于2023年9月6日(星期三)上午10时在福建省福州市鼓楼区五四路210号国际大厦... 有意竞买者,请于2023年9月4日17时前将竞买保证金存入本公司指定账户。

图 4.2 福建汀州(龙西)500kV 输变电工程报纸公示(报纸 8 月 9 日版)



经济型酒店价格翻倍

距离国庆还有两个月,福州不少区域的酒店价格已经开始狂飙,平时200元左右,一下涨到800元左右。

9日,记者在某线上预订平台搜索热门城市国庆假期的住宿价格,进行比对。经济型酒店中的三坊七巷附近如家·neo酒店(福州三坊七巷东街口地铁站店),9月27日大床房价格为232元,9月29日至10

月1日为740元,价格差为508元;汉庭酒店(福州三坊七巷东街口地铁站店)9月28日大床房价格为249元,10月1日价格为598元,价格差为349元。

汉庭酒店的工作人员告诉记者:“我们国庆期间的价格可能还会有浮动,现在订肯定会比国庆便宜。”

而在豪华型酒店中,福州仓山希尔顿酒店9月28日

大床房价格为427元,10月1日的价格为836元,价格差为409元。毗邻福州西湖的西湖大酒店在线上预订平台显示,9月16日,大床房价格为569元,而在国庆期间暂无房间可以预订。记者以顾客的身份询问相关工作人员,工作人员告诉记者,目前线上国庆房型暂未开售,若是现在预订10月1日的价格为1500元左右带两份早餐。

谷,发现在临近国庆假期,前往国内大多数地方的航班机票价格都有所上涨。例如,从福州长乐机场前往上海机场的飞机票,9月1日价格为552元左右,9月28日的价格为1465元左右;从福州长乐机场前往咸阳机场的飞机票,9月1日的价格为700元左右,9月28日的价格为1495元左右。

这次国庆,我和家人想去云南游玩,但昨天我查了一下飞机票价格翻了一倍,价格不菲。”福州郑先生准备国庆出游,他告诉记者,平日里云南单程直飞的机票价格为600元左右,而9月29日达到2200元左右。

酒店价格受时段、地段、品牌、供需和服务质量影响。江夏学院经

济学系教授表示,普通现象,基本是地段好和品牌连锁的酒店,主要是受假期“扎堆外出旅游”预期及酒店供求矛盾的影响。旅游者需权衡酒店地段、时段、服务、品牌、景点等因素,选择适合自己支付能力和旅游预算的酒店。对于恶意涨价或“天价”经济酒店,要加大市场监督力度,维护消费者权益。

福建龙西500kV输变电工程环境影响评价信息公示... 福建龙西500kV输变电工程环境影响评价信息公示... 福建龙西500kV输变电工程环境影响评价信息公示...

福建龙西500kV输变电工程环境影响评价信息公示... 福建龙西500kV输变电工程环境影响评价信息公示... 福建龙西500kV输变电工程环境影响评价信息公示...

中国体育彩票超级大乐透第23091期开奖公告... 中国体育彩票超级大乐透第23091期开奖公告... 中国体育彩票超级大乐透第23091期开奖公告...


中国体育彩票超级大乐透第22056期开奖公告... 中国体育彩票超级大乐透第22056期开奖公告... 中国体育彩票超级大乐透第22056期开奖公告...

中国体育彩票超级大乐透第23011期开奖公告... 中国体育彩票超级大乐透第23011期开奖公告... 中国体育彩票超级大乐透第23011期开奖公告...

图 4.3 福建汀州(龙西)500kV 输变电工程报纸公示(报纸 8 月 10 日版)

4.2.3 张贴

征求意见稿完成后，建设单位在建设项目所在地环境敏感目标处以及所在的村委现场张贴了环境影响评价信息公示，张贴时间为2023年8月9日~11日，公开方式符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。张贴情况见图4.4所示。

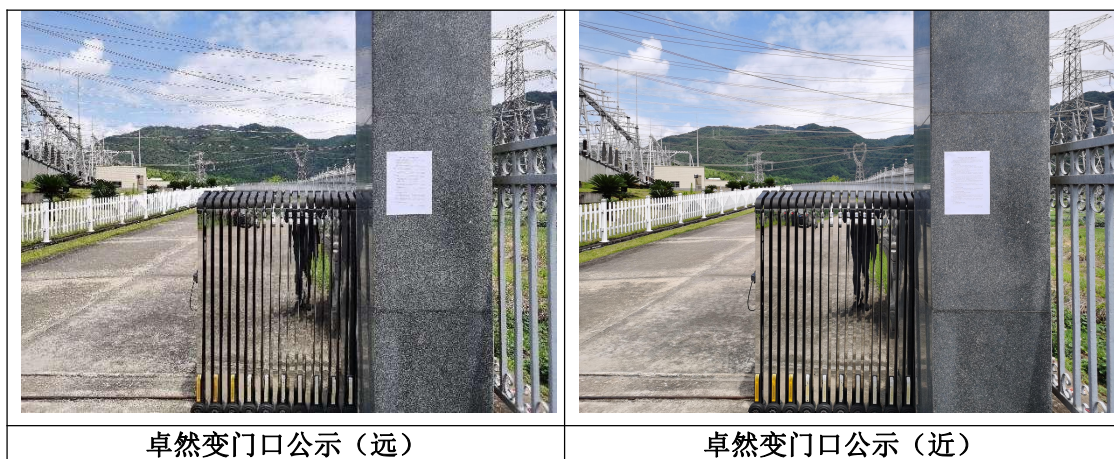




邓绍华房屋处公示（远）



邓绍华房屋处公示（近）




卓洋村村委会（远）

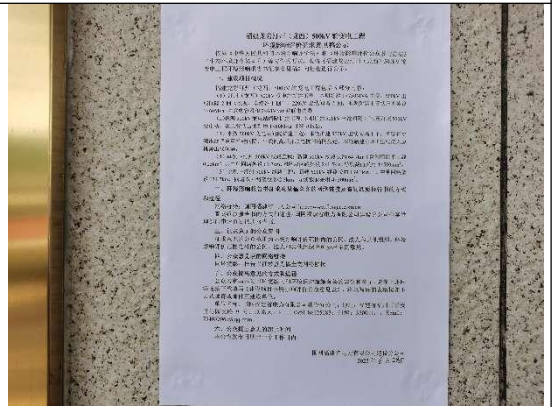

卓洋村村委会（近）




桥星路 5-2 处（远）

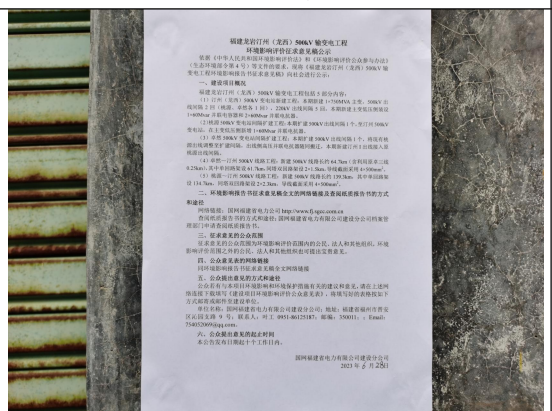

桥星路 5-2 处（近）



儒芦村村委会（远）

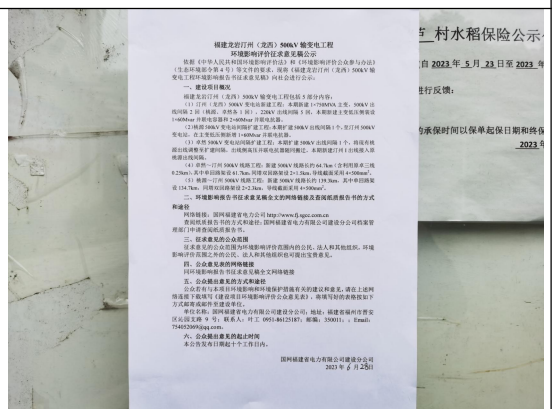

儒芦村村委会（近）

村水稻保险公示

自 2023 年 5 月 23 日至 2023 年


进行反馈:

承保时间以保单起保日期和终保

2023 年




养殖场（远）

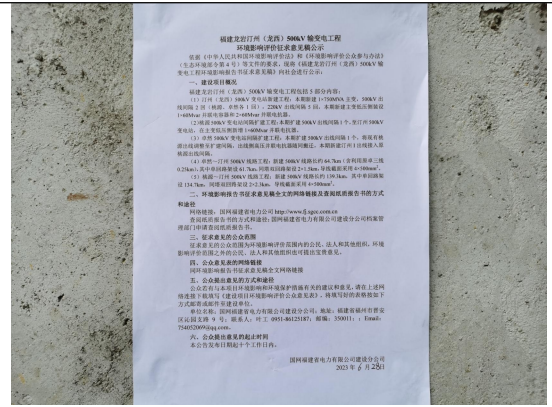

养殖场（近）




金湖村村委会（远）

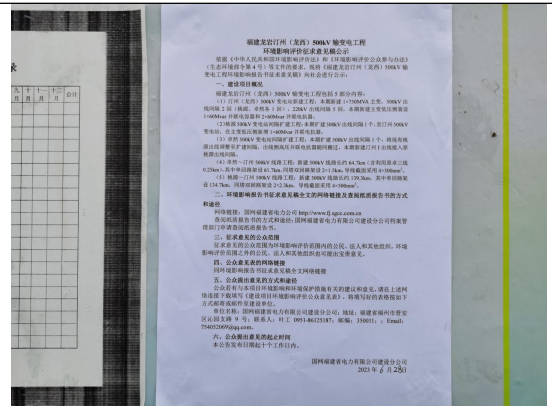

金湖村村委会（近）




蚂蚁竹木加工厂（远）

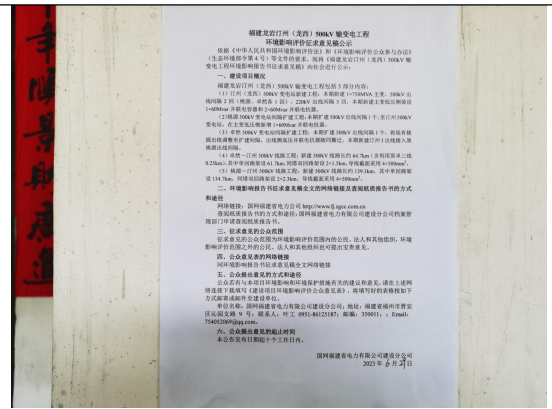

蚂蚁竹木加工厂（近）




范振兴房屋处（远）

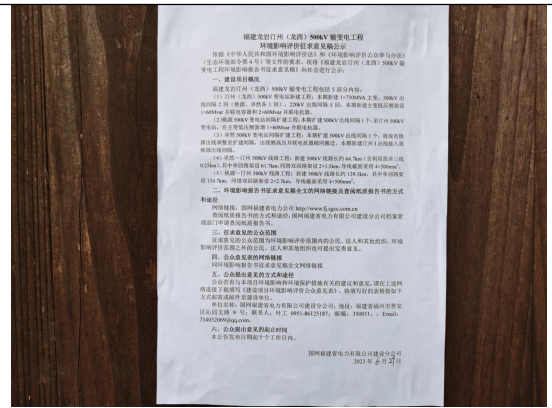

范振兴房屋处（近）




吕坊村村委会（远）

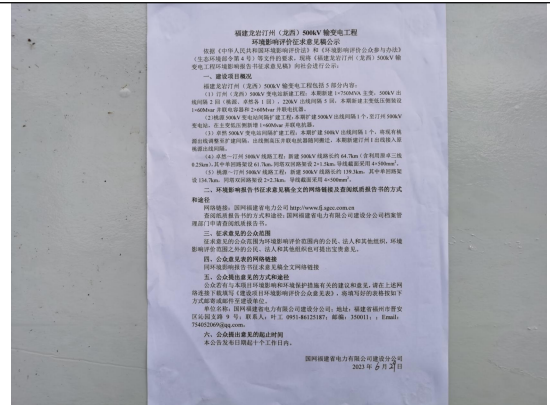

吕坊村村委会（近）




德金源生态农牧有限公司（远）

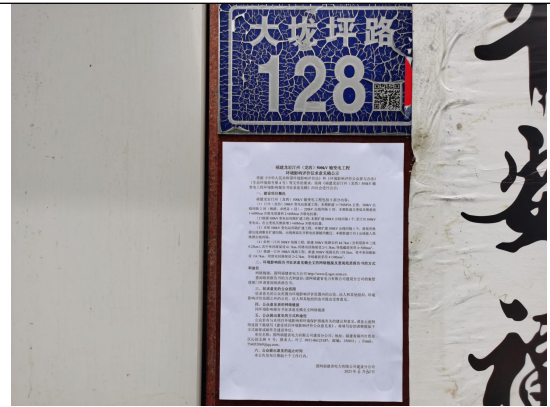

德金源生态农牧有限公司（近）




养猪场（远）

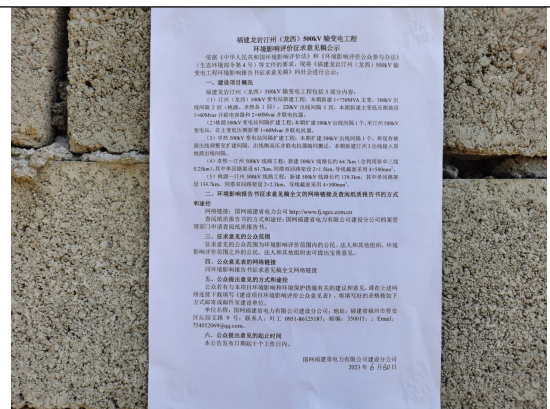

养猪场（近）




林国村村委会（远）

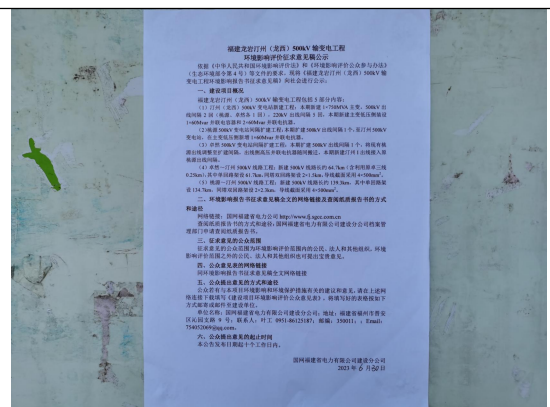

林国村村委会（近）




吴逢章房屋（远）

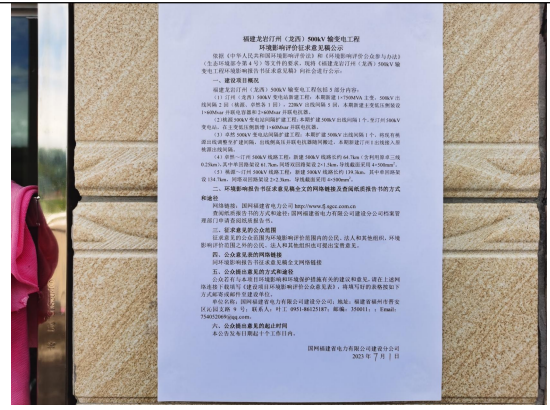

吴逢章房屋（近）




何甫村村委会（远）

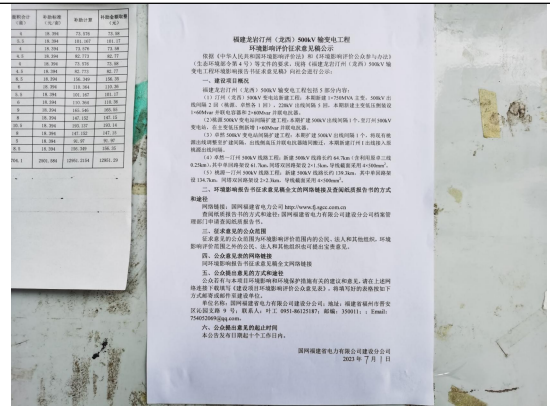

何甫村村委会（近）




吴迺栋房屋（远）

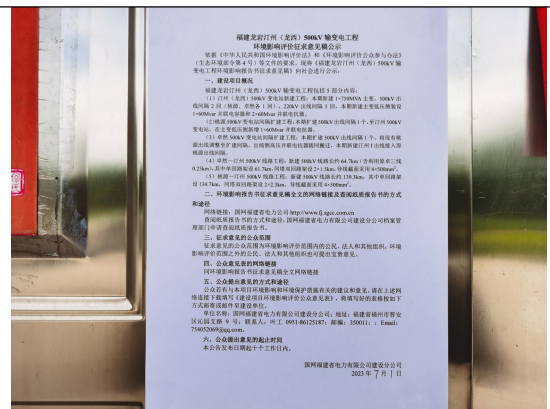

吴迺栋房屋（近）




吴迺义房屋（远）

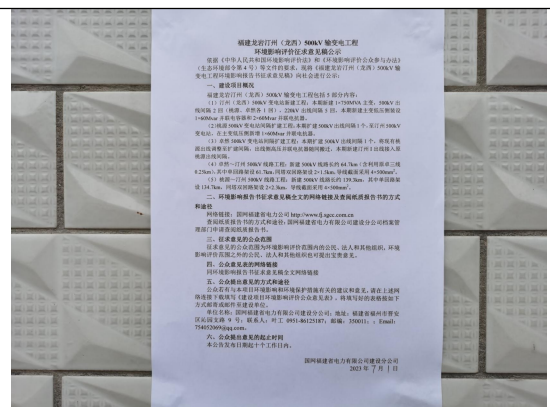

吴迺义房屋（近）




田口村 30#房屋 (远)

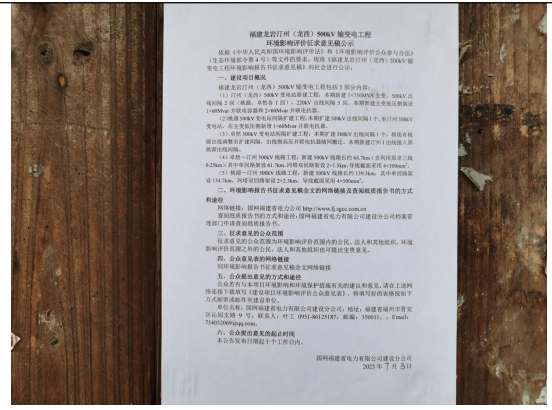

田口村 30#房屋 (近)




田口村村委会 (远)

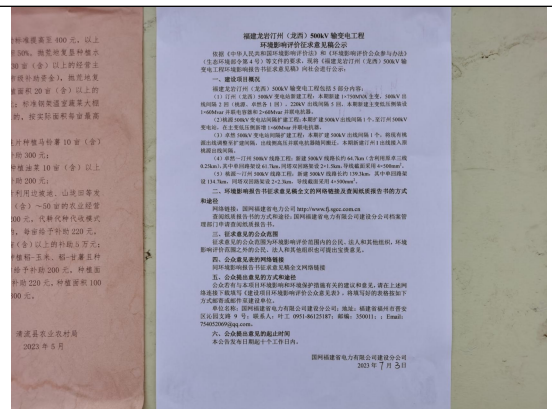

田口村村委会 (近)




马头坑水库管理所 (远)

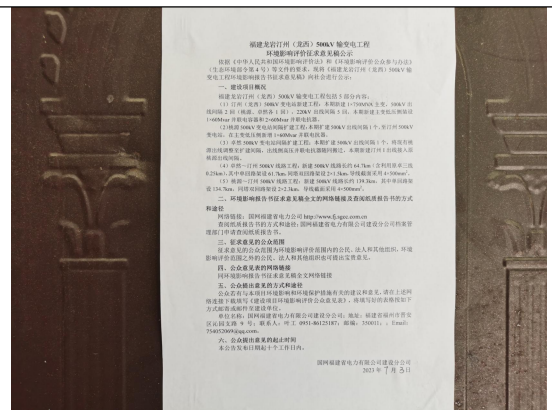

马头坑水库管理所 (近)




魏水长房屋 (远)

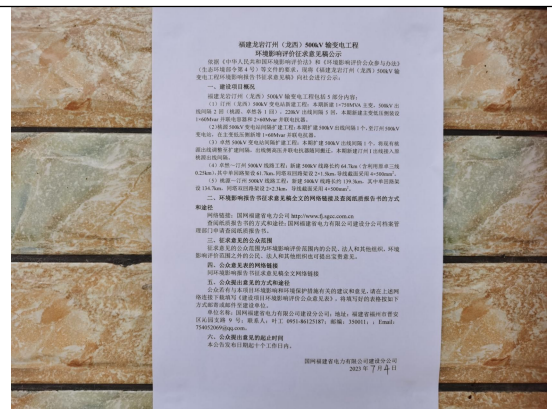

魏水长房屋 (近)




梓材村村委会（远）

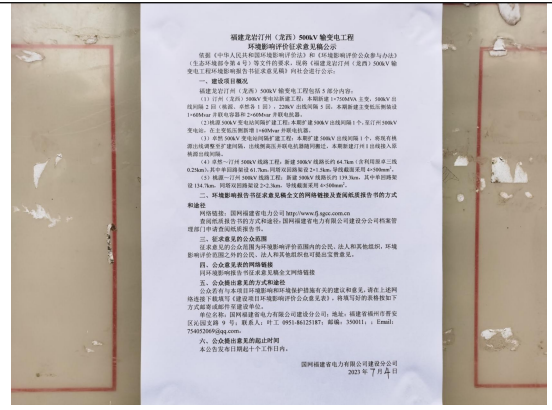

梓材村村委会（近）




李友镛房屋（远）

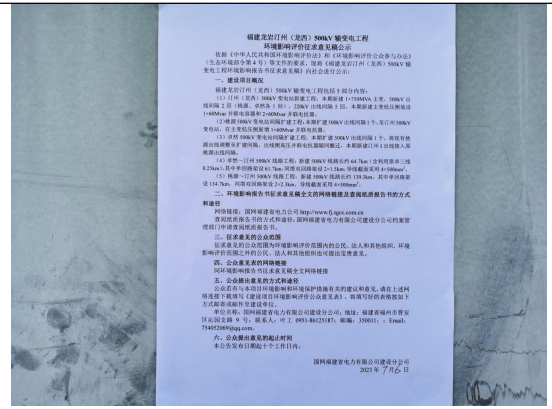

李友镛房屋（近）




瑶田村 196-1#房屋（远）

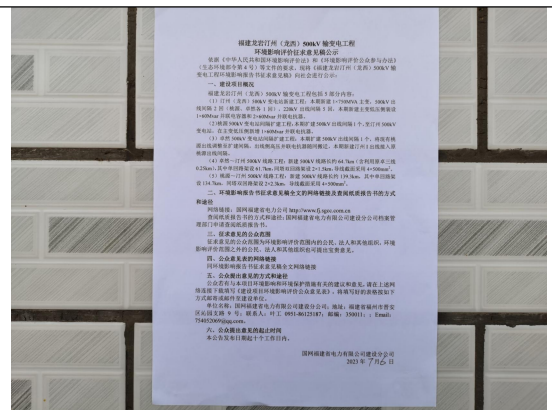

瑶田村 196-1#房屋（近）



瑶田村村委会（远）

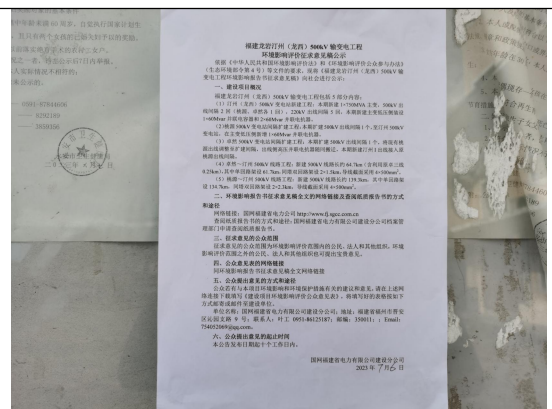

瑶田村村委会（近）



上甲村村委会（远）

上甲村村委会（近）

大潮村村委会（远）

大潮村村委会（近）

图 4.4 福建汀州（龙西）500kV 输变电工程现场张贴情况

4.3 查阅情况

本次公示期间在国网福建省电力有限公司建设分公司（建设单位）设置了查阅场所，并在公告中详细介绍了场所地址、联系方式等，在公示期间，没有公众前来查阅纸质报告书。

4.4 公众提出意见情况

在公示期间，建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本期项目建设和环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件。

5 其他公众参与情况

截止公众意见反馈截止日期，未收到公众关于环境影响预测结论、环境保护措施、环境风险防范措施及环境影响评价相关专业技术方法、导则、理论等方面的质疑性意见。依据《办法》第十四条，不开展深度公众参与。

6 公众意见处理情况

在公示期间,建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本项目建设 and 环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件,视公众对本项目建设环境影响无意见。

7 报批前公开情况

8 其他

国网福建省电力有限公司建设分公司作为本项目公众参与实施主体,按照档案管理规定对公示载体(网站截图、报纸、现场张贴照片)、公众反馈的《建设项目环境影响评价公众意见表》等公众参与过程资料归档管理,存档备查。

9 诚信承诺

我公司已按照《办法》要求，在福建汀州（龙西）500kV输变电工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照规定编制了公众参与说明。

我公司承诺，本次提交的《福建汀州（龙西）500kV输变电工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由国网福建省电力有限公司建设分公司承担全部责任。

承诺单位：

承诺时间： 年 月 日

10 附件

本次无。